

## Контрольно-надзорное мероприятие:

№ 86220061000200844684 от 17.09.2021

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



(Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий**

**по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре**

ул. Студенческая, 5 «А», г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: [gu@86.mchs.gov.ru](mailto:gu@86.mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

ул. Студенческая, 5 «А», г. Ханты-Мансийск, тел. 397-839, E-mail: [gpnugps@86.mchs.gov.ru](mailto:gpnugps@86.mchs.gov.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**(по Нижневартовскому району)**

ул. Интернациональная, 63, г. Нижневартовск, 628624, тел./факс 43-41-59,

E-mail: [ogpn-nvrayon@86.mchs.gov.ru](mailto:ogpn-nvrayon@86.mchs.gov.ru)

### ПРЕДПИСАНИЕ

### ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

### ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 86-011-2022/0021/2


вручается: МБОУ "Излучинская общеобразовательная начальная школа" (ОГРН: 1028601866985; ИНН 8620009865).

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Нижневартовского района по пожарному надзору Мартынова О.Г. № 86-011-2022/0021рс от «11» июля 2022 года в период с «20» июля 2022 г. по «28» июля 2022 г. государственным инспектором Нижневартовского района по пожарному надзору - старшим инженером отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Нижневартовскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, капитаном внутренней службы Чичуговым Всеволодом Андреевичем, проведено контрольное (надзорное) мероприятие, в виде плановой выездной проверки, в ходе которого присутствовали: старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ХМАО-Югре Хрунова Лариса Евгеньевна, представитель контролируемого лица - директор МБОУ «Излучинская ОНШ» Шагвалеева Елена Владимировна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

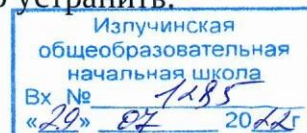

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание детского сада МБОУ "Излучинская общеобразовательная начальная школа", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Излучинск, ул. Энергетиков д. 17а, (далее – Объект защиты)				
1.	На Объекте защиты в спальнях помещений групп № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 уровень звуковых сигналов системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) менее требуемого значения.	п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2023	
2.	На Объекте защиты в игровых помещениях групп № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажей настенные речевые оповещатели располагаются таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2023	
3.	На Объекте защиты при временном снятии основного напряжения питания не происходит автоматическое переключение электропитания пожарного прибора управления (ППУ) с основного источника на резервный и обратно.	п. Б.7 Приложение Б ГОСТ Р 59639, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2023	
4.	На Объекте защиты чердачное помещение не защищено системой пожарной сигнализации.	п. 4.4, табл. 3 п. 42 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.03.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Шагвалеева Е.В. - директор МБОУ «Излучинская ОНШ»  
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Старший инженер ОГПН ОНДиПР  
(по Нижневартовскому району) УНДиПР Главного  
управления МЧС России по ХМАО-Югре  
Чичугов Всеволод Андреевич  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

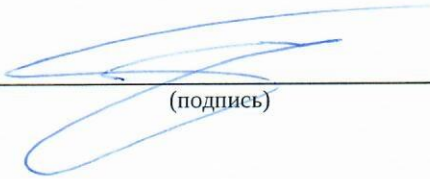  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

28.07.2022

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

